

Блок БПС-96ПР – $\frac{\text{П}}{2} - \frac{\text{Ц}}{3} - \frac{\text{У}}{4} - \frac{\text{И}}{5} - \frac{05}{6} / \frac{42}{7} - \text{ТУ } 4218-023-42334258-04$

1. Обозначение.
2. Вид статической характеристики (П или К).
3. Наличие цифровой индикации.
4. Наличие световой сигнализации с релейными выходами.
5. Взрывозащищенное исполнение.
6. Код входного сигнала.
7. Код выходного сигнала.
8. Обозначение ТУ

Рис. 1. Блок преобразователя сигнала БПС-96ПР:
а) общий вид, габаритные и установочные размеры;
б) разметка для крепления на щите.

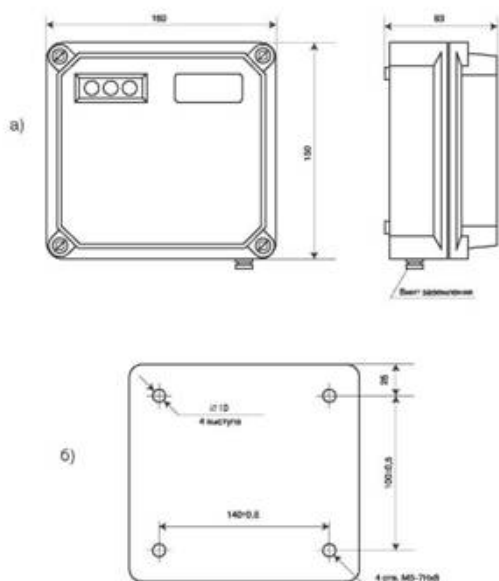


Рис. 2. Схема электрическая подключений блока при двухпроводной линии связи.

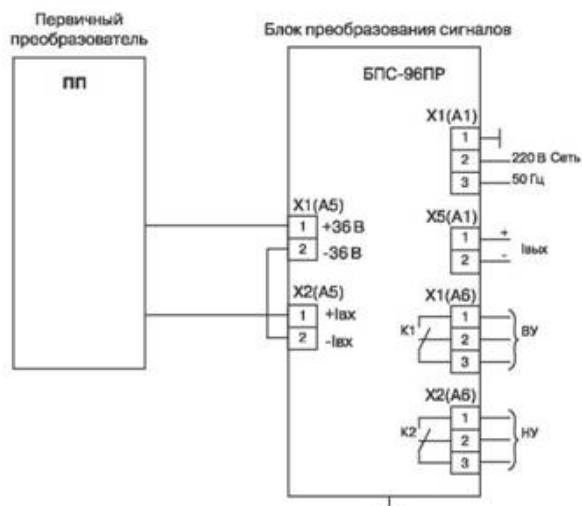


Рис. 3. Схема электрическая подключений блока при четырехпроводной линии связи

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)
sks@nt-rt.ru
www.skbps.nt-rt.ru


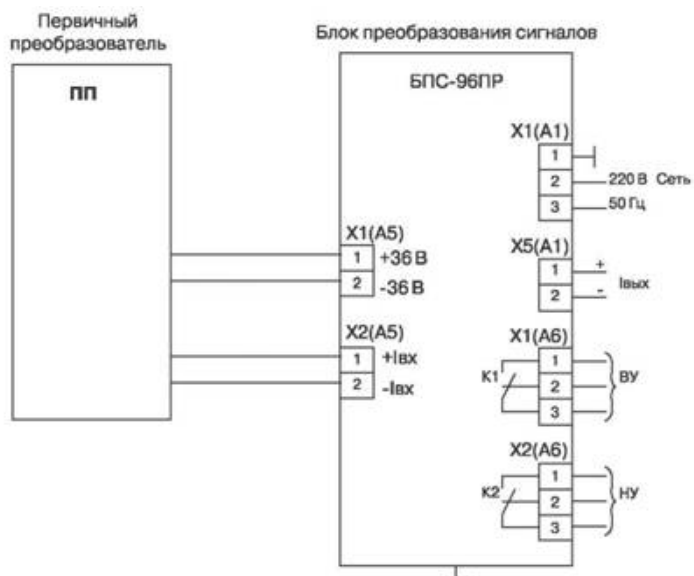


Рис. 4. Схема электрическая подключений блоков БПС-96ПР-И

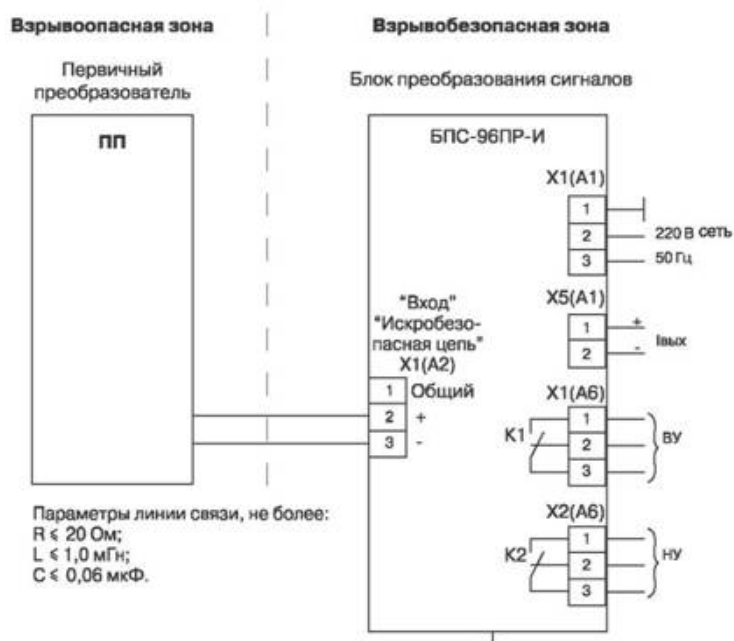

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)
sks@nt-rt.ru
www.skbps.nt-rt.ru